



驗證實驗室 委託試驗報告

收件日期： 2022年07月13日

報告編號： 111A011-K110510

發行日期： 2022年08月04日

委託單位： 欣蘭企業股份有限公司

單位地址： 103台北市大同區鄭州路139號5樓

物品名稱： A&A淺野1.0FK 化粧砂酸鈣板
Stendo#500MR - PLUS

注意事項：

- 一、本報告共 6 頁，報告內容不得分離使用。
- 二、本報告所記載事項僅作為參考資料，不得作為廣告、出版物等商業宣傳推銷之用。
- 三、本報告執行的試驗樣品、物品名稱與取樣者等資料係由委方提供，本實驗室僅負責試驗分析。
- 四、本報告數據更正無效，此試驗結果僅對受測樣品負責，且不得作為法律訴訟之憑証。
- 五、標記處註記為『*』者，表示該項目已通過 ISO/IEC 17025 之認證。

報告簽署人：

授權簽發：





驗證實驗室 委託試驗報告

報告編號： 111A011-K110510

試驗日期： 2022年07月18日~
2022年07月20日

試驗項目/方法

試驗結果

標記

1. 耐化學藥品性
JIS K5600-6-1

化學藥品	外觀檢視
5 %鹽酸	目視觀察試驗後樣品表面無變化
5 %硝酸	目視觀察試驗後樣品表面無變化
5 %醋酸	目視觀察試驗後樣品表面無變化
5 %苛性鈉	目視觀察試驗後樣品表面無變化
乙醇原液	目視觀察試驗後樣品表面無變化
甲苯原液	目視觀察試驗後樣品表面無變化

備 註：

1. 耐化學藥品性

1.1 試片製作方式：廠商提供

1.2 試片調節條件：23 °C ± 2 °C，相對濕度 50 % ± 5 %，16 小時以上

1.3 試驗化學藥品：5 %鹽酸、5 %硝酸、5 %醋酸、5 %苛性鈉、乙醇原液、甲苯原液

1.4 試片測試時間：放置 24 小時，再以中性清潔劑洗淨觀察

1.5 標準光源箱：D65 光源觀察

1.6 試片平均長度：100 mm

1.7 試片平均寬度：100 mm

1.8 試片平均厚度：6.04 mm

1.9 樣品照片：見附圖一~附圖十三

<以下空白>




驗證實驗室 委託試驗報告


報告編號： 111A011-K110510

試驗日期： 2022年07月18日~
2022年07月20日

附圖一：耐化學藥品性試驗前樣品照片

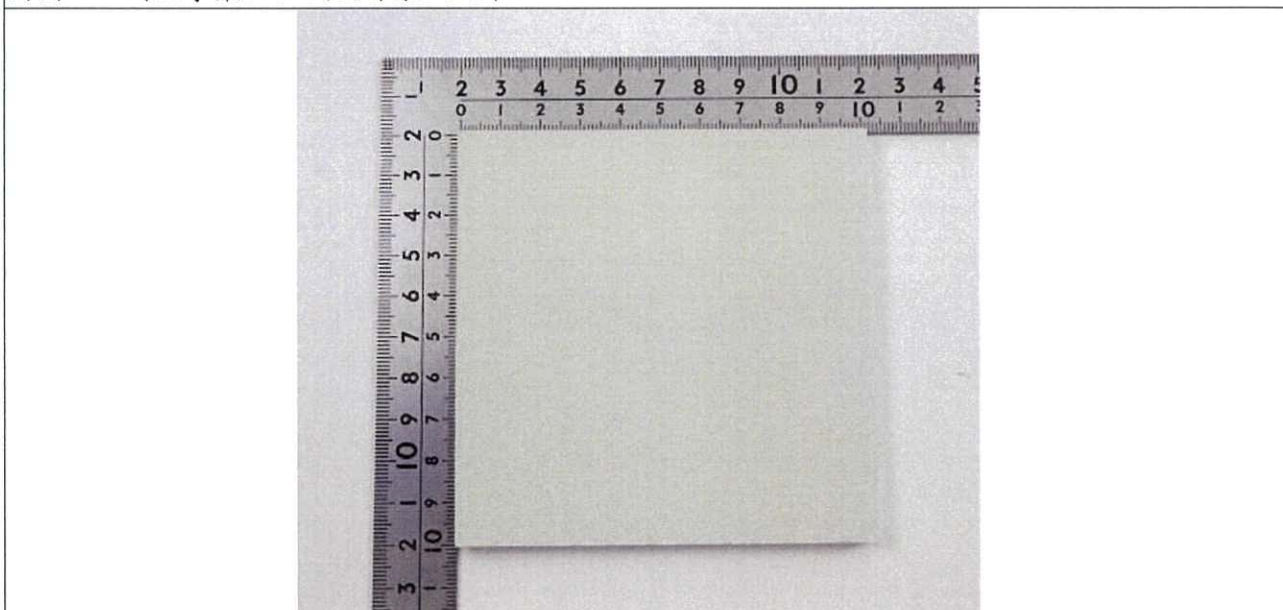

附圖二：耐化學藥品性試驗後樣品照片
(5 % 鹽酸)

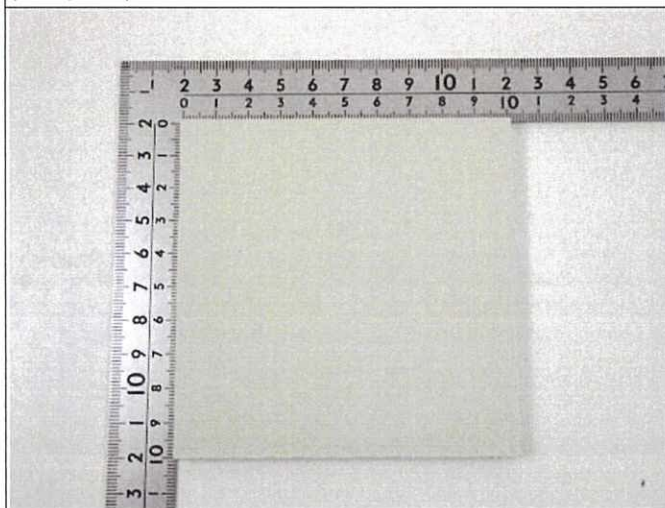

附圖三：耐化學藥品性試驗
(化學藥品照片：鹽酸)






驗證實驗室 委託試驗報告

報告編號： 111A011-K110510

試驗日期： 2022年07月18日~
2022年07月20日


附圖四：耐化學藥品性試驗後樣品照片
(5 %硝酸)

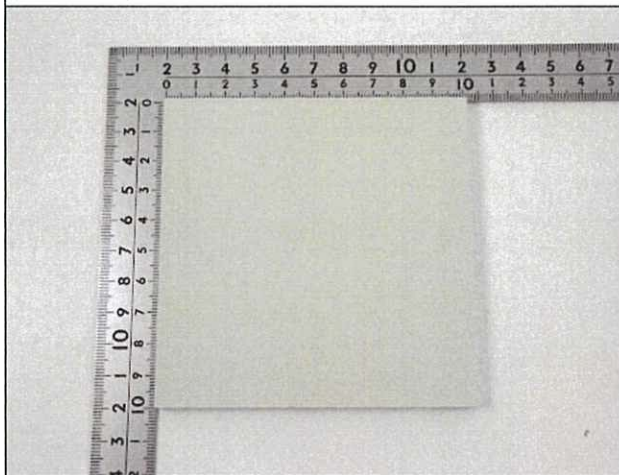

附圖五：耐化學藥品性試驗
(化學藥品照片：硝酸)



附圖六：耐化學藥品性試驗後樣品照片
(5 %醋酸)

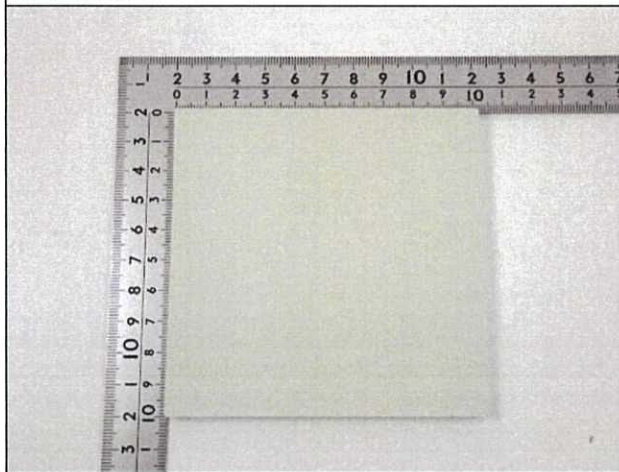

附圖七：耐化學藥品性試驗
(化學藥品照片：冰醋酸)






驗證實驗室 委託試驗報告

報告編號： 111A011-K110510

試驗日期： 2022年07月18日~
2022年07月20日


附圖八：耐化學藥品性試驗後樣品照片
(5 %苛性鈉)

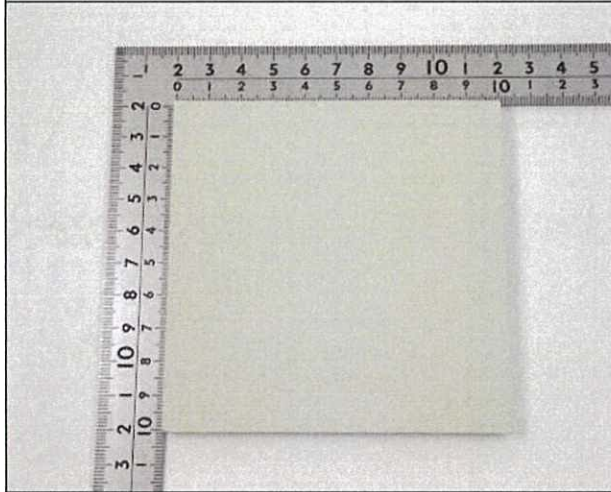

附圖九：耐化學藥品性試驗
(化學藥品照片：苛性鈉)



附圖十：耐化學藥品性試驗後樣品照片
(乙醇原液)

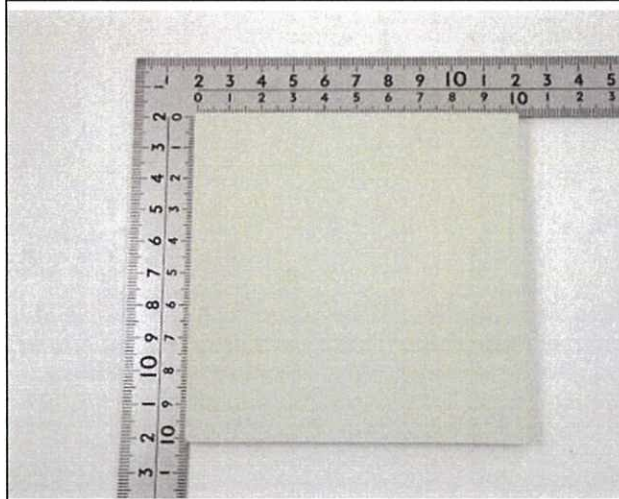

附圖十一：耐化學藥品性試驗
(化學藥品照片：乙醇原液)






驗證實驗室 委託試驗報告

報告編號： 111A011-K110510

試驗日期： 2022年07月18日~
2022年07月20日

附圖十二：耐化學藥品性試驗後樣品照片
(甲苯原液)

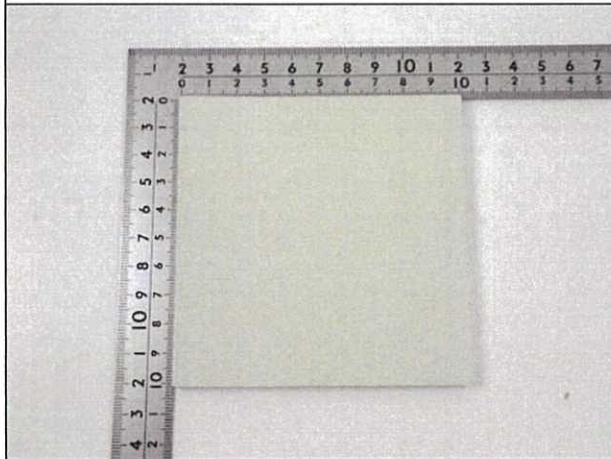

附圖十三：耐化學藥品性試驗
(化學藥品照片：甲苯原液)

